


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wnikowej min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 3x24mod



Nr obwodu	T3			T4		T1		T6	
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T3 OSP			Zasilanie tablicy T4 BIBLIOTEKA		Zasilanie tablicy T5 PIĘTRO		Zasilanie tablicy T6 PODDASZE	
Pomieszczenie	porter			porter		piętro		poddasze	
Moc zainst.	max. 6,8 kW			max. 4,8 kW		max. 21,4 kW		max. 13,6 kW	

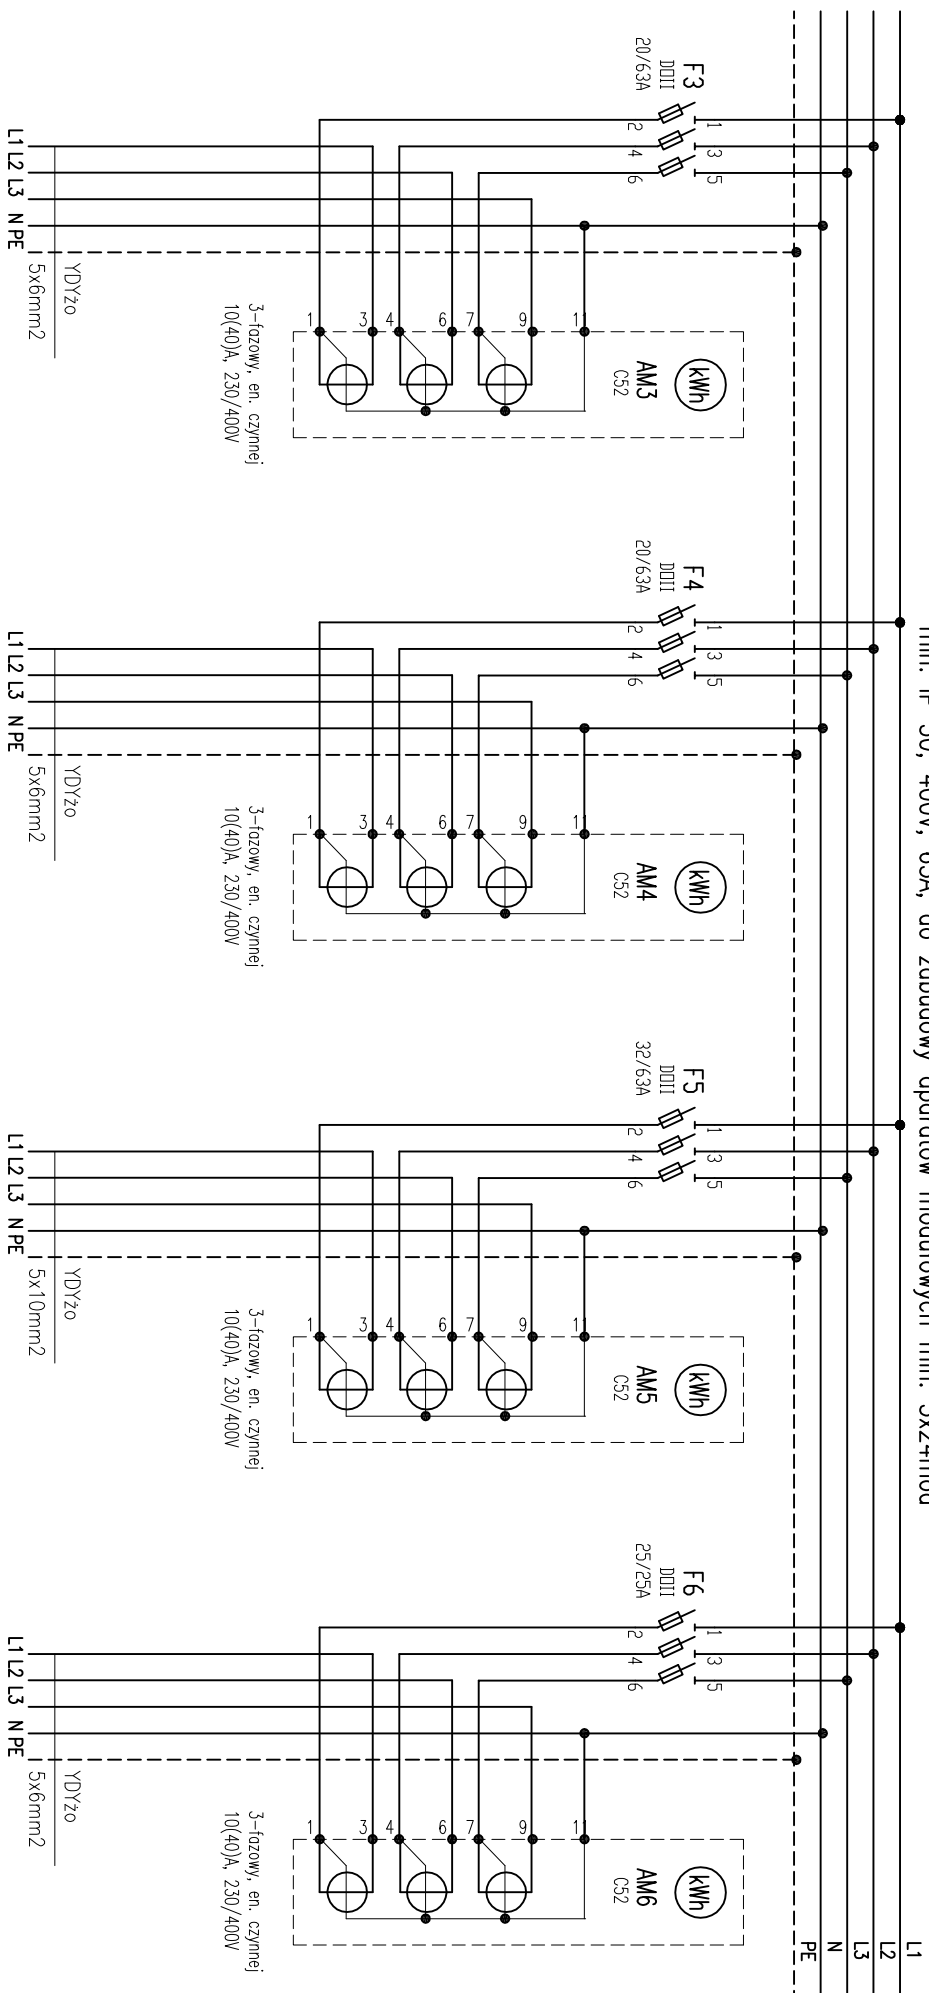

Usługi projektowe TARREDO	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2 jedn. ewid. Niegowa		Skala %	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń główna "TG"		Nr rys. E-8.2
	Adres							
	Inwestor	Gmina Niegowa				Podpis:		
	Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa				Podpis:		
				Data: IV.2017	Projektant	mgr inż. Jan Kustrzanowski		
				Sprawdzający	mgr inż. UAN-VIII-7342/156/94			
					mgr inż. Grzegorz Drelich			
					upr. bud. SLK/0605/POOE/04			