


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wężkowej min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 3x18mod

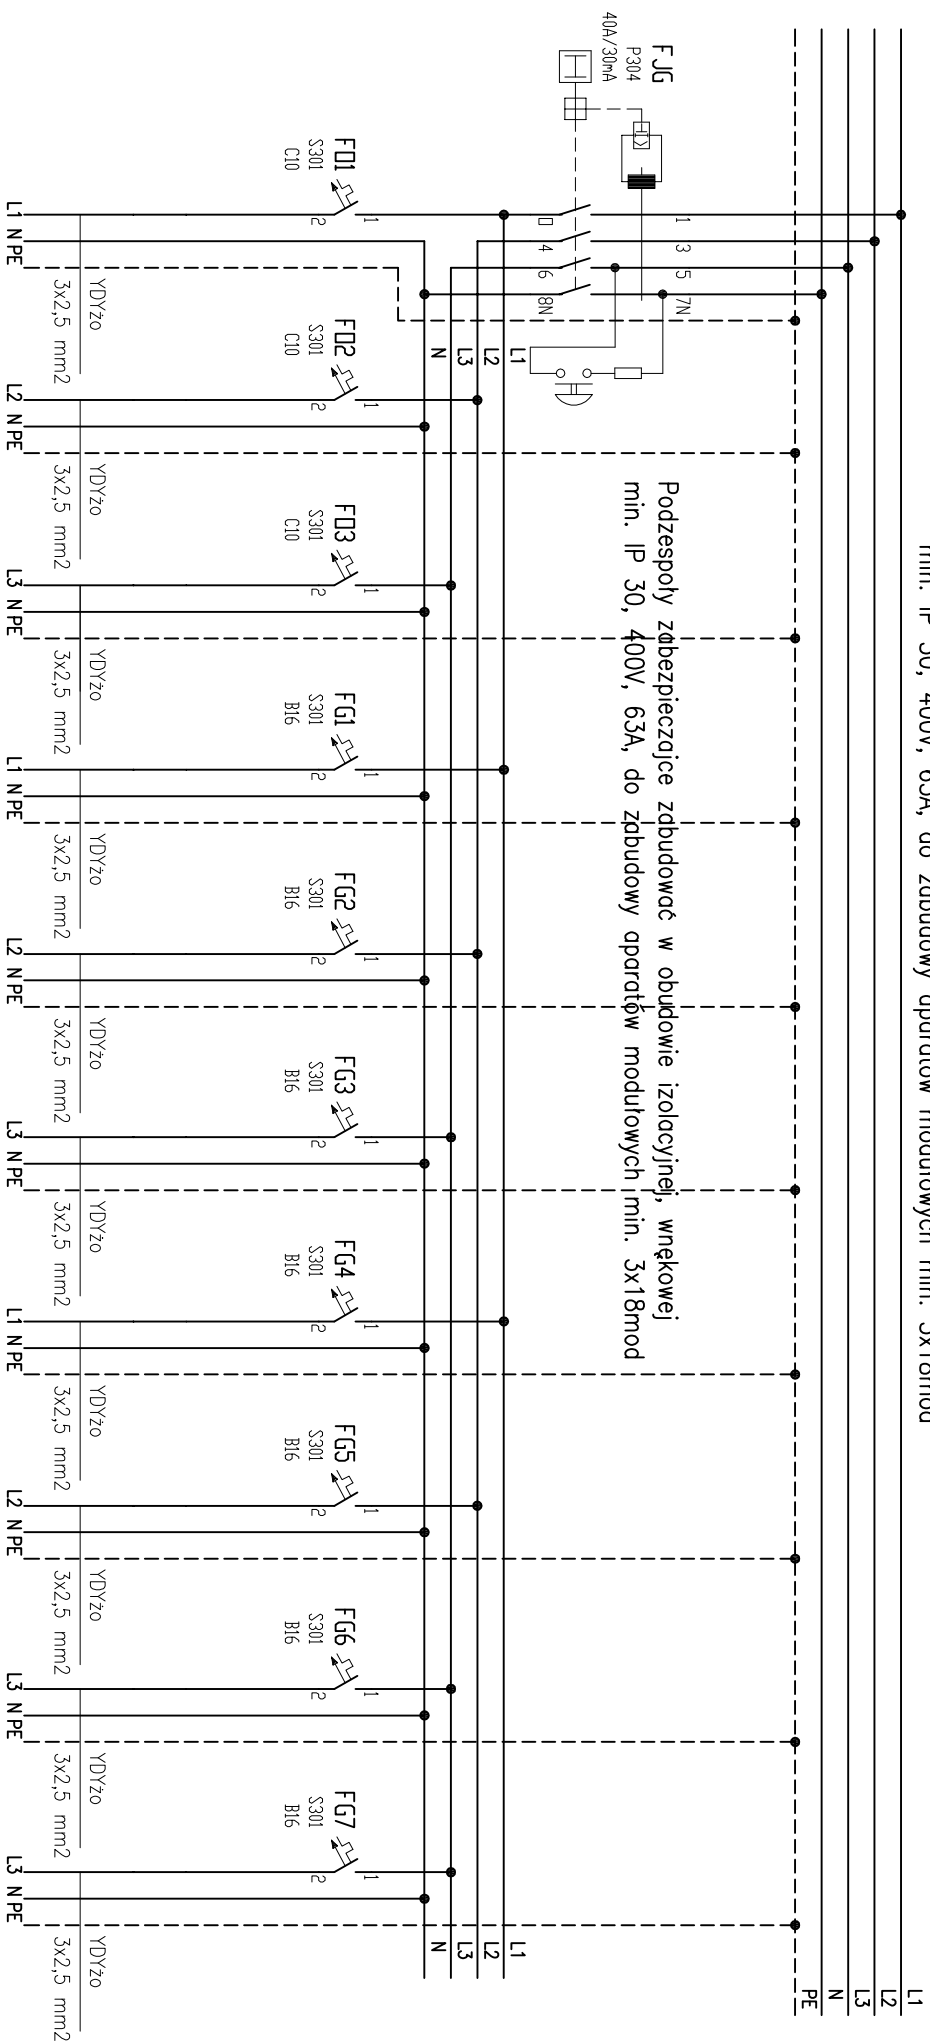

Nr. obwodu	505	506	507	6C8	6G9	6G10	6C11	6G12	6G13	6G14
Przeznaczenie	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15 max. 1,0 kW	2.12 max. 1,0 kW	2.13 max. 1,0 kW	2.13 max. 2,0 kW	2.13 max. 2,0 kW	2.12 max. 2,0 kW	2.12 max. 2,0 kW	2.12 max. 2,0 kW	2.10, 2.11 max. 2,0 kW	2.9, 2.14, 2.15 max. 2,0 kW

# Usat' projektowe TARBO

<b>Usługi projektowe</b> <b>WARIEDO</b>	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2, jedn. ewid. Niegowa		Skala	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "TK" – piętro KUCHNIA – Schemat ideowy		Nr rys. E-15.2
	Inwestor	Gmina Niegowa	Data:	Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski		Podpis:	
	Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	IV.2017	Sprawdzający	mgr inż. UAN-VIII-7342/156/94 mgr inż. Grzegorz Drelich		Podpis:	
					upr. bud. SLK/0605/POOE/04			