


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 2x18mod

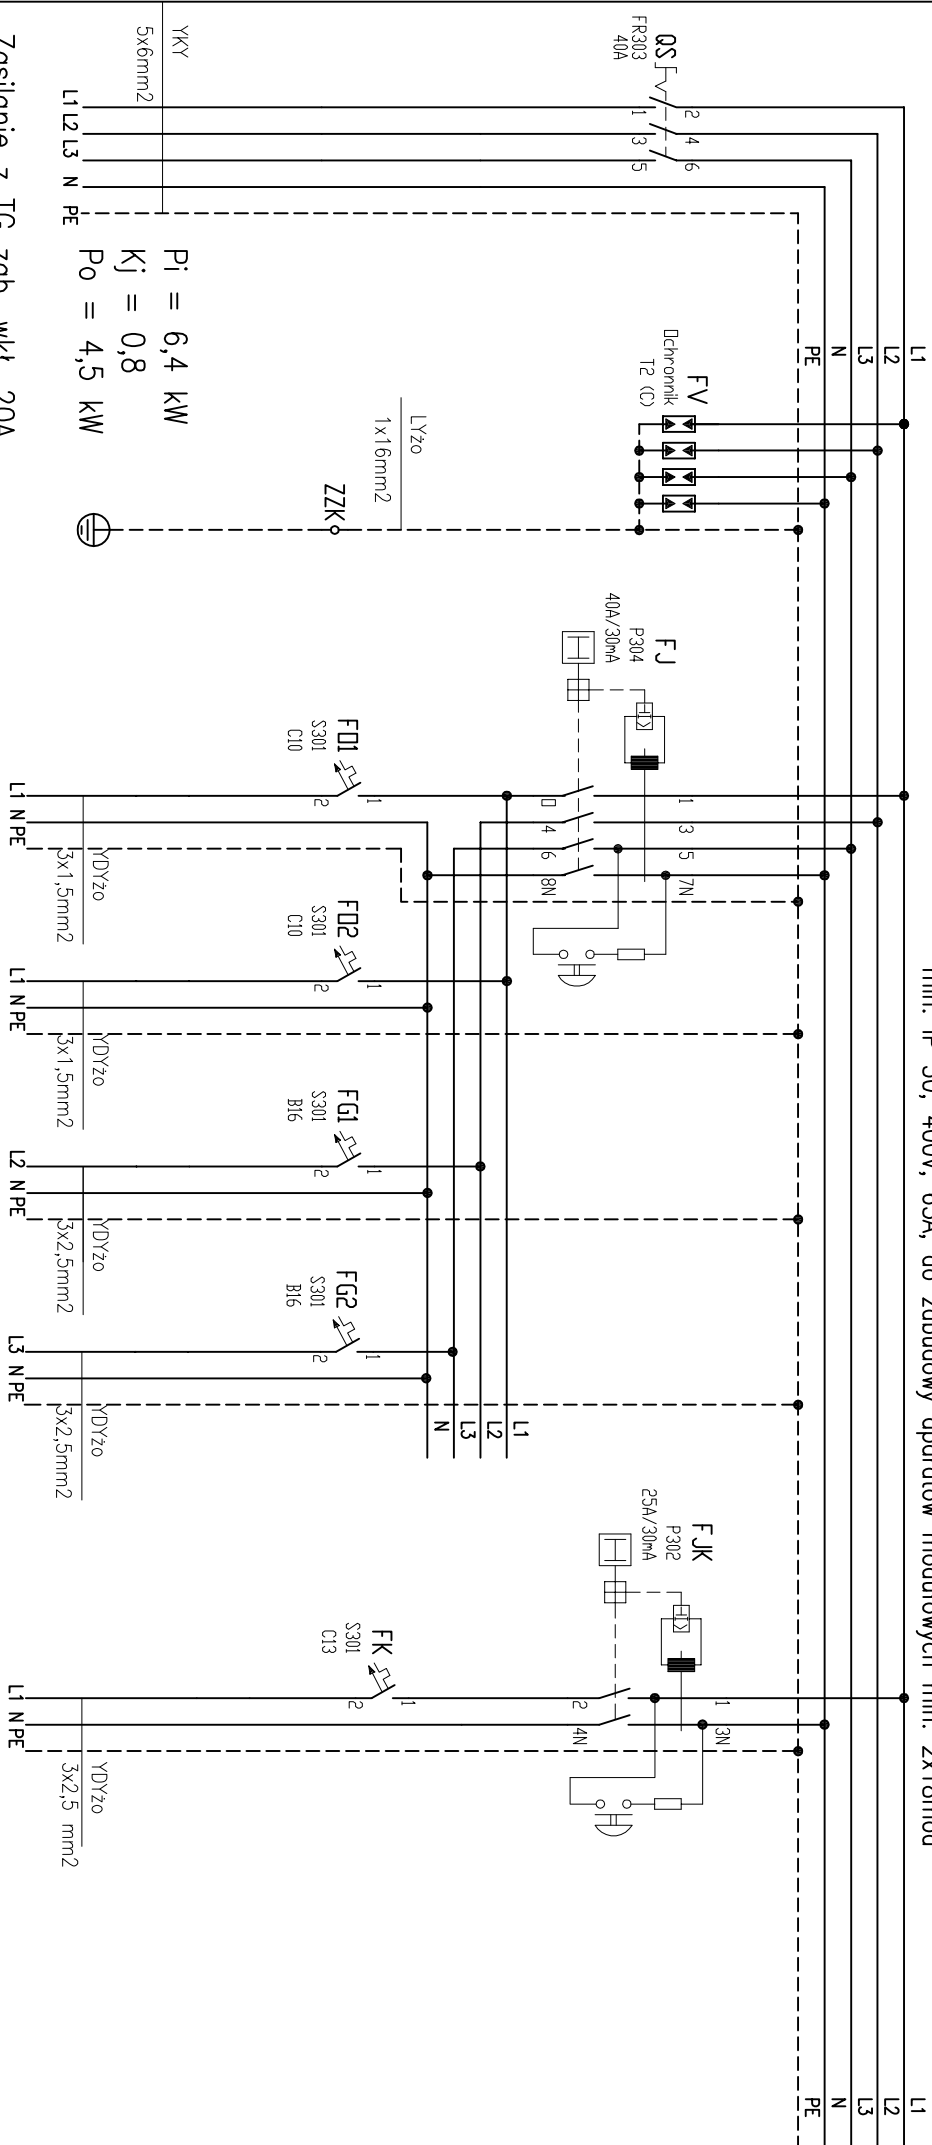

Nr obwodu		201	202	2G1	2G2	2K1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T2 POCZTA	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe komputerowe
Pomieszczenie	z tablicy TG –główna	1.16	1.17	1.17	1.16	1.17
	max. 6,4 kW	max. 0,4 kW	max. 0,8 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 1,2 kW

Usługi projektowe TAAREDO	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2 jedn. ewid. Niegowa	Skala	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "T2" – parter		Nr rys. E-10
	Adres		%		POCZTA – Schemat ideowy		

Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	Data: IV.2017	Projektant	mgr inż. Jan Kustrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94 mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04	Podpis:	
			Sprawdzający		Podpis:	