


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 2x18mod



Zasilanie z TG zdb. wkł. 20A

Nr obwodu		301	302	3G1	3G2	3S1	2K1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T3 OSP	Ochronnik przepięć	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe 3-f 16A	Gniazda wtykowe zasilania
Pomieszczenie	z tablicy TG – główna	kategori T2 (C)	1.10, 1.18,	1.19	1.10	1.18, 1.19	systemu łączności i syreny 1.19
	max. 13,6 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 6,0 kW	max. 2,0 kW

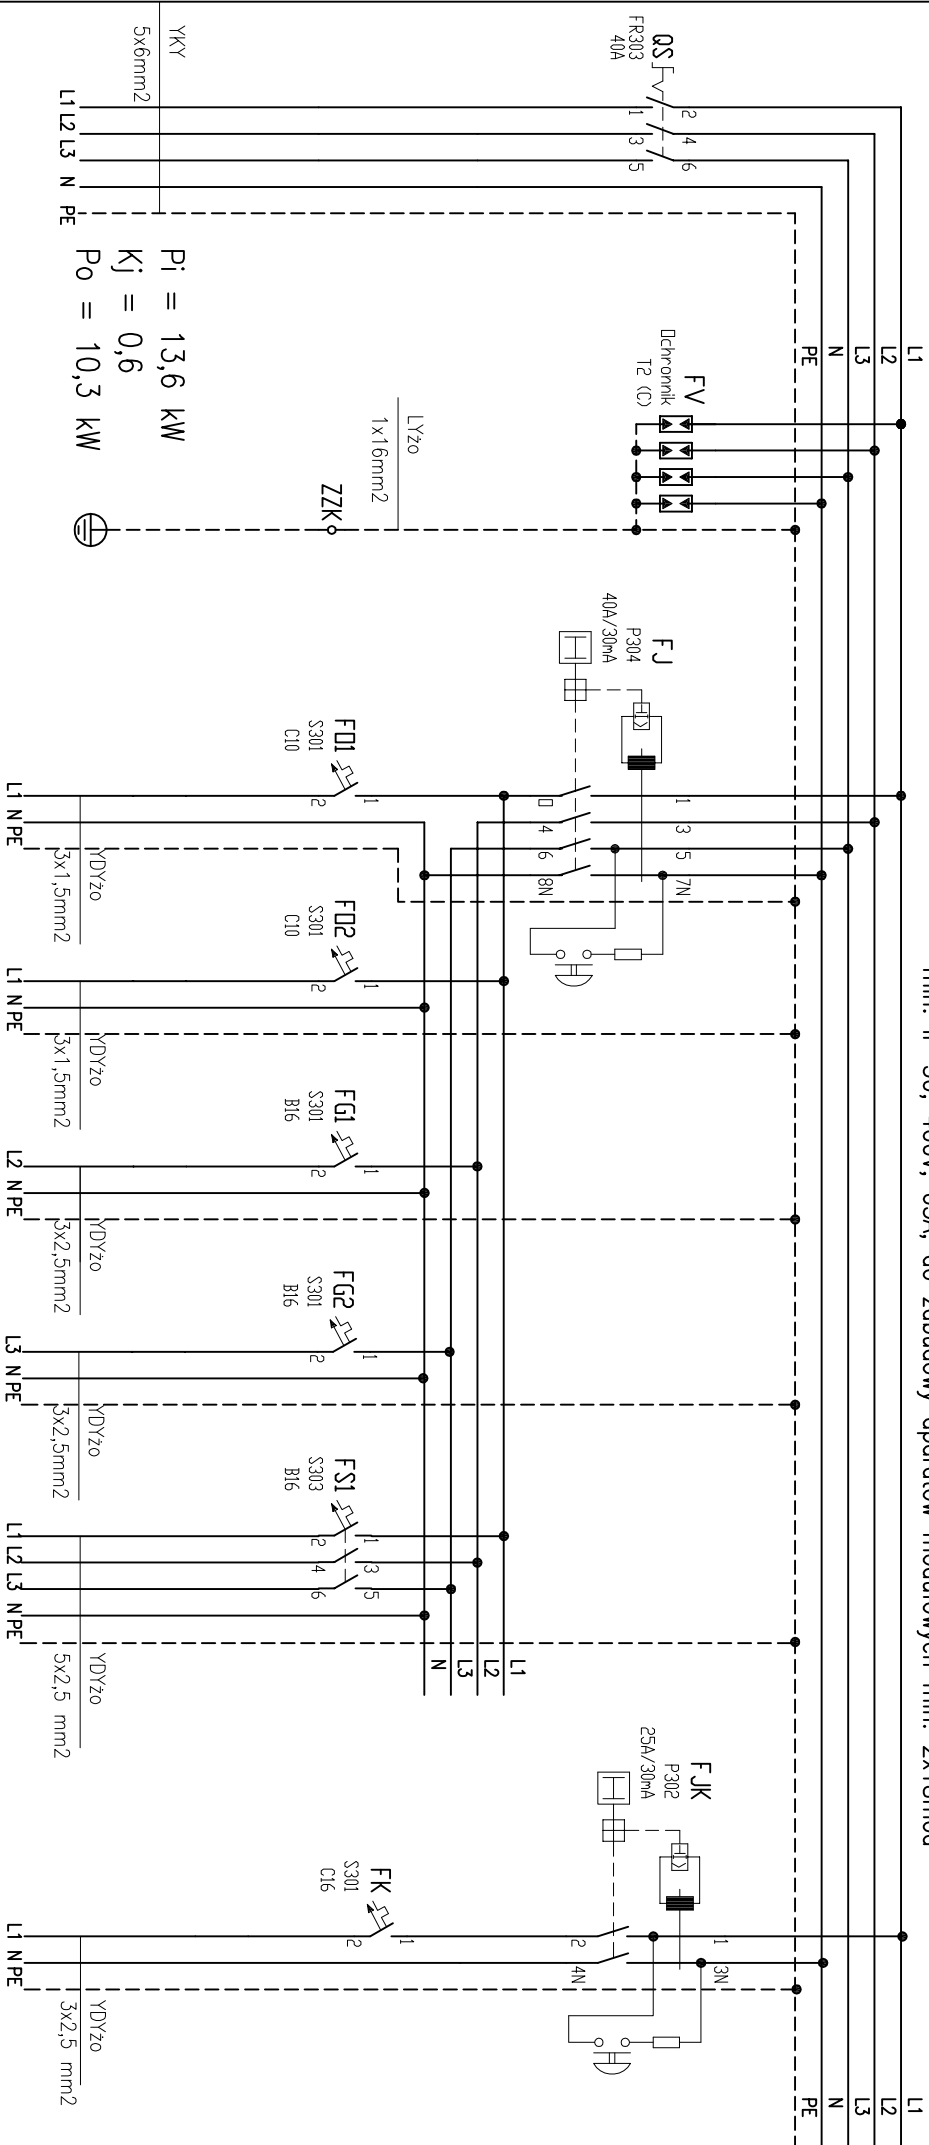

Usługi projektowe TAAREDO	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2 jedn. ewid. Niegowa		Skala %	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "T3" – parter OSP – Schemat ideowy		Nr rys. E-11
	Adres	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		Date: IV.2017	Projektant	mgr inż. Jan Kustrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94 mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04		
	Investor				Sprawdzający			