


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wgnętkowej min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 3x18mod

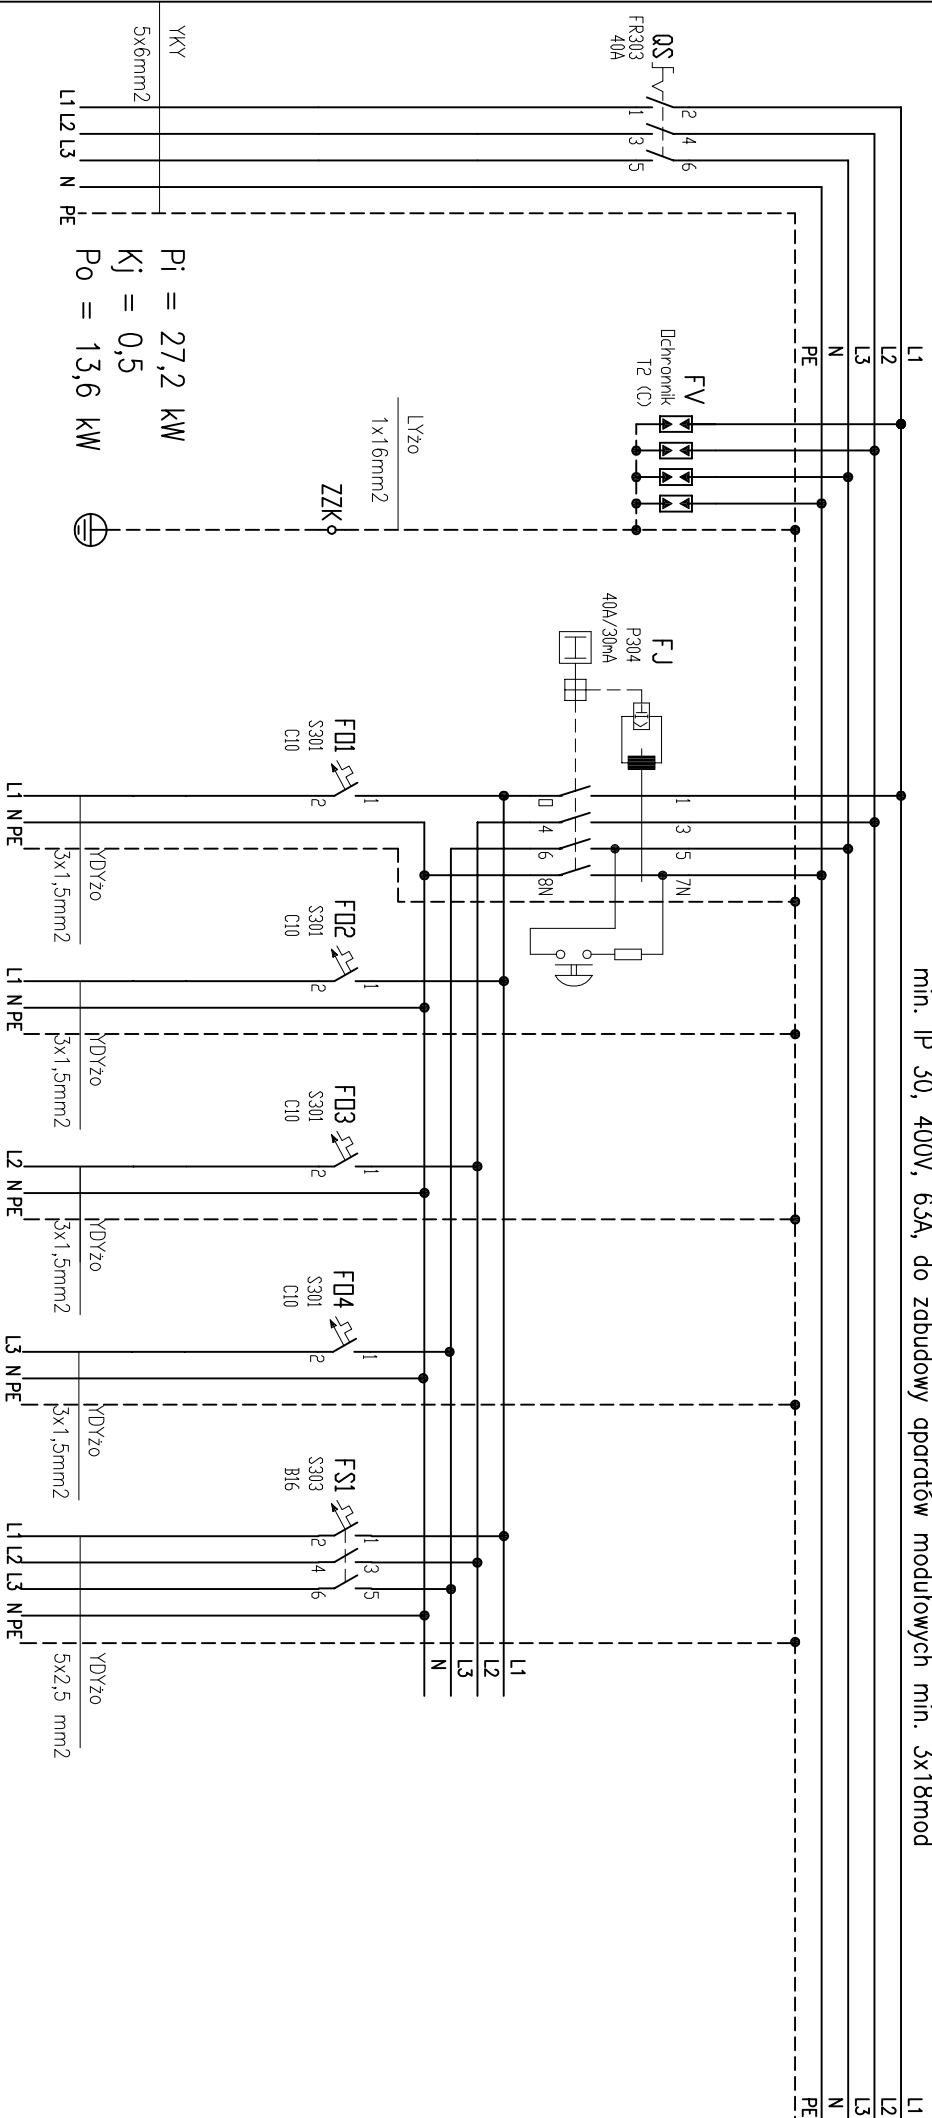

cd ark 2/2

Zasilanie z TG zab. wkł. 25A

Nr obwodu						6S1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T6 PDDASZE	Ochronnik przepięć	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe 3-f 16A
Pomieszczenie	z tablicy TG –główna	kategorii T2 (C)	3.1, 3.2, 3.7	3.3, strych	3.4, 3.5, 3.6, 3.7a 3.8 – 3.11, strych	3.7a
	max. 27.2 kW		max. 0,8 kW	max. 0,6 kW	max. 0,8 kW	max. 6,0 kW

Usługi projektowe TARBO

Usługi projektowe TARREDO	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2 jedn. ewid. Niegowa		Skala %	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "T6" PODDASZE – Schemat ideowy		Nr rys. E-16.1
	Inwestor	Gmina Niegowa	Data: IV.2017	Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94		Podpis:	
	Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		Stawdzący	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04		Podpis:	